

نموذج كروكي مساحي

المطقة	بريدة
المالك	
الموضوع	كروكي مساحي
الموقع	الشقة
استخدام الموقع	تجاري
رقم القطعة	٨٦٩
رقم المخطط	ق/ب/٦٦٦
رقم المك	
تاريخ المك	

D . R . T

D. R. T ENGINEERING CONSULTANTS
 تصميم مساحي - تصميم داخلي - اشراف ادارة مشاريع - مشكلات سلامة
 تخطيط - رفع مساحي - دراسة الاحمال الكهرومغناطيسية
 مكة المكرمة - شارع - مطار الملك عبدالعزيز الدولي - مكتب رقم ١
 EMAIL : drt@drt-engineers.com TEL : 057426536

أبعاد الأرض

الاتجاه	بموجب المك	بموجب الطبيعة	ملاحظات	ملاحظات
شمال	٢,٥٠٠+٩,٠٠٢	٢,٥٠٠+٩,٠٠٢	مطابق	مطابق
جنوب	٩,٠٠٢+٢,٥٠٠	١٢٥,٧٧	مطابق	مطابق
شرق	٥,٠٠٠	٥,٠٠٠	مطابق	مطابق
غرب	٥,٠٠٠	٥,٠٠٠	مطابق	مطابق
المساحة	٧٨٧٤,٧٣ م ^٢	٧٨٧٤,٧٣ م ^٢	مطابق	مطابق


رقم	شماليات	شرقيات	رقم	شماليات	شرقيات
1	2917115.375	382047.619	5	2917019.668	382023.058
2	2917087.575	382089.179	6	2917019.769	382025.551
3	2916969.308	382093.821	7	2917029.761	382025.147
4	2916937.084	382055.524	8	2917029.690	382022.648

إقرار

- جرى الوقوف على الطبيعة من قبل مساح مكتب
 دى آر تي للاستشارات الهندسية واتضح الاتي:
- ١- هل المك مطابق للرفع المساحي ☒ نعم ☐ لا
 - ٢- هل تم ذكر جميع الاختلافات في الرفع المساحي ☒ نعم ☐ لا
 - ٣- هل تم تطبيق جميع التعليمات الصادرة من المركز في الرفع المساحي ☒ نعم ☐ لا
 - ٤- هل تم التوقيع وارقاق اقرار صحة الموقع ☒ نعم ☐ لا
 - ٥- هل يوجد تداخل في الأصل أو أجزاء مشتركة ☒ نعم ☐ لا
 - ٦- هل يوجد شوارع مختلطة على الأصل في المخطط أو المستكشف الجغرافي أو الطبيعة ولم يتم ذكره في المك ☒ نعم ☐ لا
 - ٧- هل تم ذكر المرجع المعتمد عليه في الاستدلال على استخدام العقار ☒ نعم (بلدى) ☐ لا
 - ٨- الملاحظات والاختلافات والتدخلات: ☒ يوجد ☐ لا يوجد
 - ٩- طبيعة الأرض: ☒ جبلية ☐ منبسطة ☐ مبنى قائم
 - ١٠- مشتملات الموقع كالتالي: ☒ أرض فضاء
 - ١١- تم الرفع بنظام ال VRS واستخدام نظام الاحداثيات WGS-84-UTM38N
 - ١٢- تم توضيح الموقع من عدة زوايا بصور فوتوغرافية موضحة أدناه.
 - ١٣- تم الرفع المساحي بإشراف المندوب حسب طلب الجهة المخولة
 - ١٤- هذا التقرير المساحي لا يمتد به في اثبات سلامة اجراءات التملك
 - ١٥- يتحمل المكتب المسؤولية عن صحة ماورد في مخطط الرفع المساحي حدود وأطوال ومساحة واحداثيات

الختم
 تاريخ الاعتماد ١٤٤٦/٧/٢٨ هـ

صور من الطبيعة
 توضيح الموقع

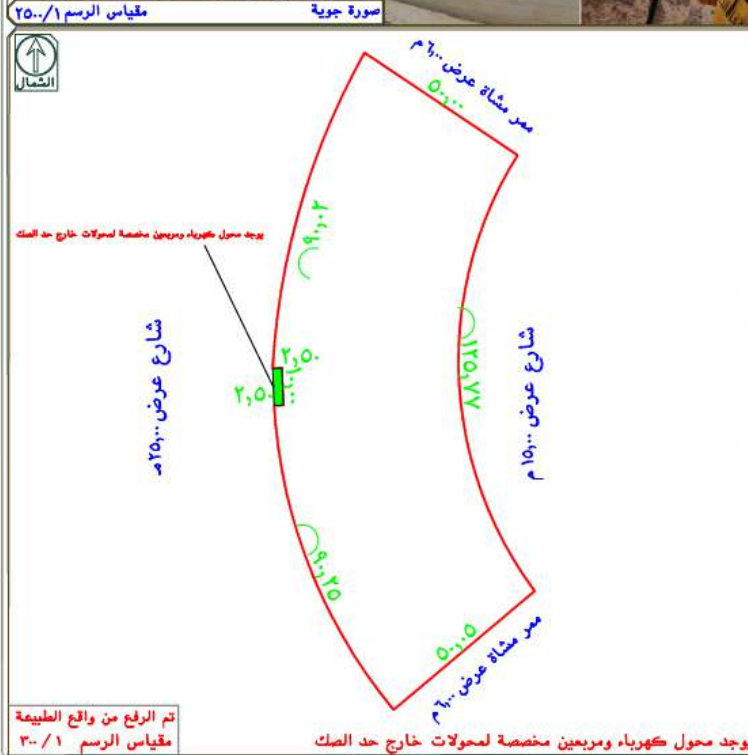

تم الرفع من واقع الطبيعة
 مقياس الرسم ١/٣٠٠

يوجد محول كهرباء ومربعين مخصصة لمحولات خارج حد المك